

Laboratorium:

Barcin ul. Dworcowa 10

Nr atestu:

1/06/2018

Pochodzenie kruszywa:

**Lafarge Cement**

Oznaczenie kruszywa:

**Wapno nawozowe, typ węglanowy, odmiana 05**

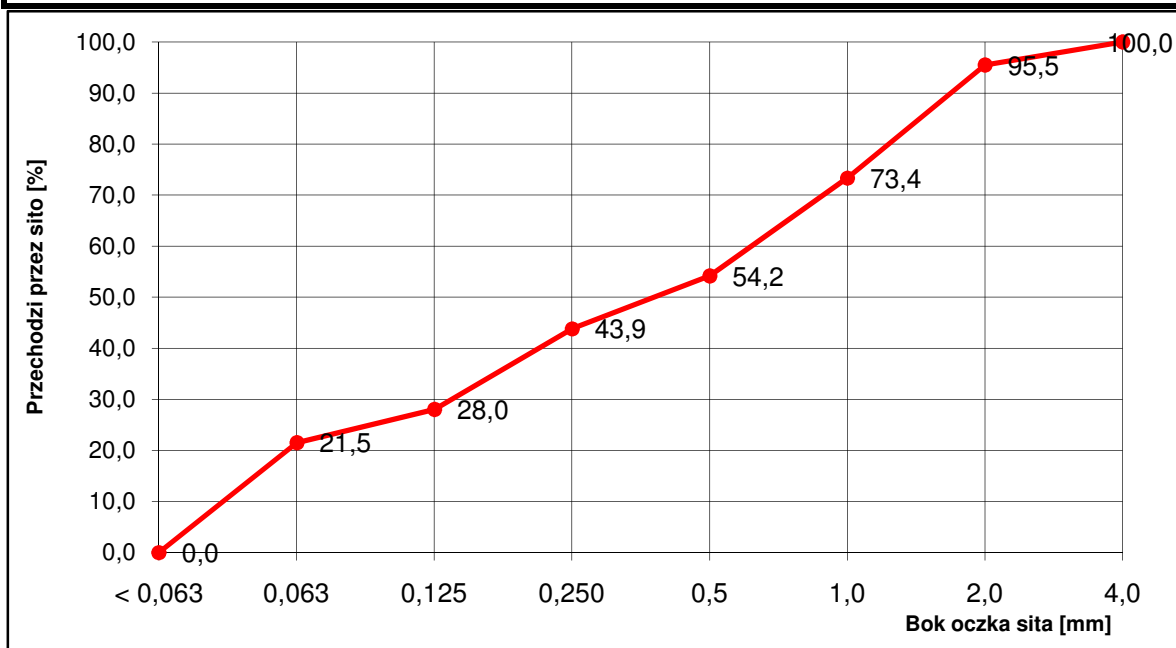
 Data pobrania: **04.06.2018**

 Data badania: **04.06.2018**

 Data wystawienia: **05.06.2018**
**Skład ziarnowy**

Bok oczka sita	Masa [g]	Pozostaje na sicie [%]	Przechodzi przez sito [%]
< 0,063	182,3	21,5	-
0,063	55,2	6,5	21,5
0,125	134,3	15,8	28,0
0,250	87,3	10,3	43,9
0,5	163,2	19,2	54,2
1,0	187,5	22,1	73,4
2,0	38,0	4,5	95,5
4,0	0,0	0,0	100,0
<b>SUMA:</b>	<b>847,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

	Przechodzi przez sito [%]	
pyły	21,5	
D/4	54,2	≥ 50
D	95,5	> 90
2D	100,0	

**Zawartość CaO**
**49,20%**
**Wykres uziarnienia**


badanie wykonał:

**Arlęta Orczyk Sadowska**

podpis:

**Dariusz Sprawa**

Kierownik ds. Jakości Kruszywa